
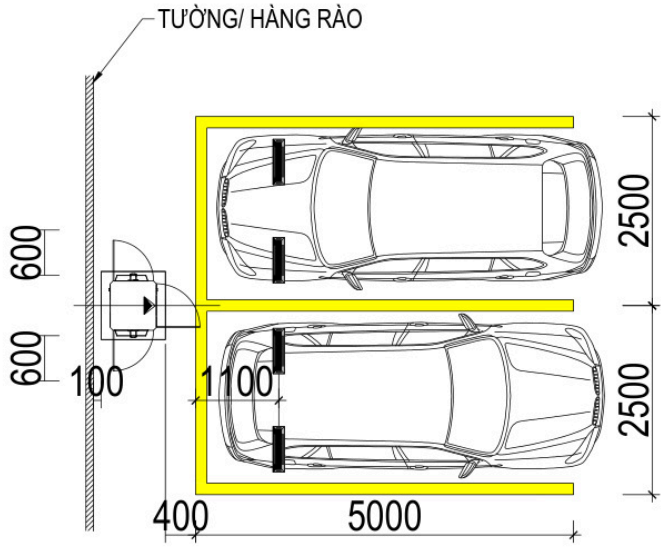



(TRỤ SẠC NẰM CẠNH SLOT,1 TRỤ SẠC/ 2 SLOT)

TRONG TRƯỜNG HỢP DÂY KHÔNG ĐỦ DÀI ĐỂ SẠC CHO XE CÓ VỊ TRÍ SẠC Ở ĐẦU XE, CẦN ĐỖ QUAY ĐẦU XE VÀO TRONG

LƯU Ý:KIỂM TRA LẠI BV CẢNH QUAN TRƯỚC KHU VỰC TRẠM SẠC ĐỂ TRÁNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẢNH QUAN VÀ VẬN HÀNH CỦA CÔNG TRÌNH XUNG QUANH

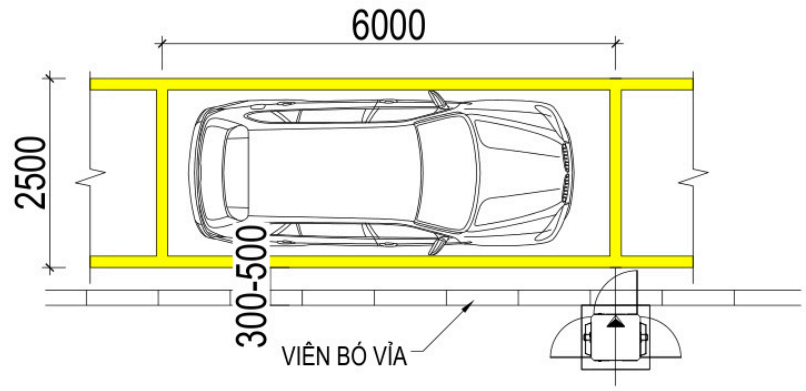

(TRỤ SẠC NẰM CẠNH SLOT,1 TRỤ SẠC/ 2 SLOT)

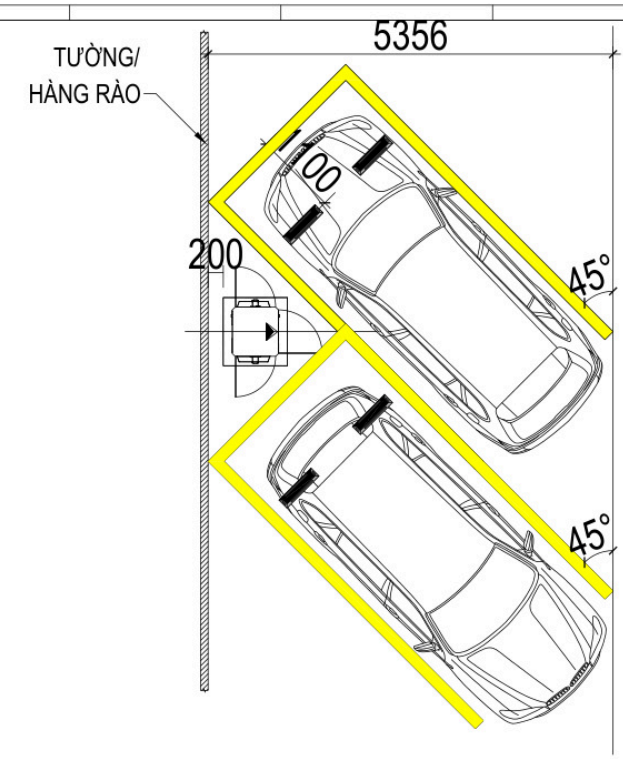



(SLOT GHÉP CHÉO 45°-1 TRỤ SẠC/ 2 SLOT)

TRONG TRƯỜNG HỢP DÂY KHÔNG ĐỦ DÀI ĐỂ SẠC CHO XE CÓ VỊ TRÍ SẠC Ở ĐẦU XE, CẦN ĐỖ QUAY ĐẦU XE VÀO TRONG

TRỤ SẠC Ô TÔ 120-180KW (ĐẶT HẦM-NGOÀI TRỜI)

TỈ LỆ : 1/100

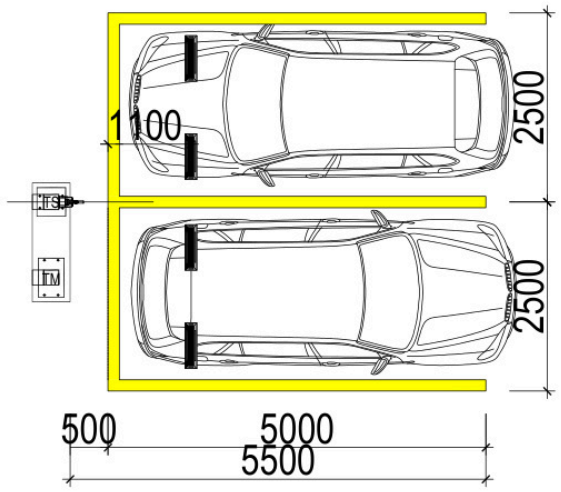



(TỦ AC-DC CÁCH TỐI ĐA TRỤ SẠC 50M)



TRỤ SẠC
300KW STARCHAGE


TRỤ SẠC Ô TÔ 300KW - NGOÀI TRỜI

TỈ LỆ : 1/100


(TRỤ SẠC NẰM CẠNH SLOT, 1 TRỤ SẠC/2 SLOT)

TRONG TRƯỜNG HỢP DÂY KHÔNG ĐỦ DÀI ĐỂ SẠC CHO XE CÓ VỊ TRÍ SẠC Ở ĐẦU XE, CẦN ĐỖ QUAY ĐẦU XE VÀO TRONG

LƯU Ý:KIỂM TRA LẠI BV CẢNH QUAN TRƯỚC KHU VỰC TRẠM SẠC ĐỂ TRÁNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẢNH QUAN VÀ VẬN HÀNH CỦA CÔNG TRÌNH XUNG QUANH



(TỦ AC-DC CÁCH TỐI ĐA TRỤ SẠC 50M)

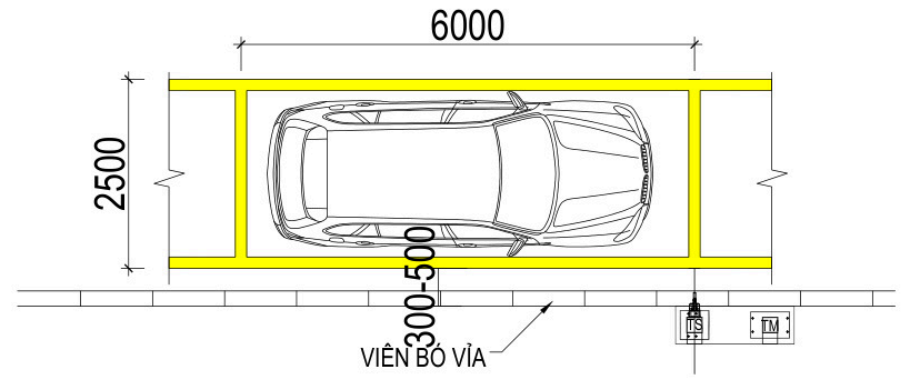

TRỤ SẠC Ô TÔ 300KW - NGOÀI TRỜI

TỈ LỆ : 1/100

(TRỤ SẠC NẰM CẠNH SLOT, 1 TRỤ SẠC/1 SLOT)

(ÁP DỤNG CHO MẶT BẰNG NẰM NGOÀI P&L)